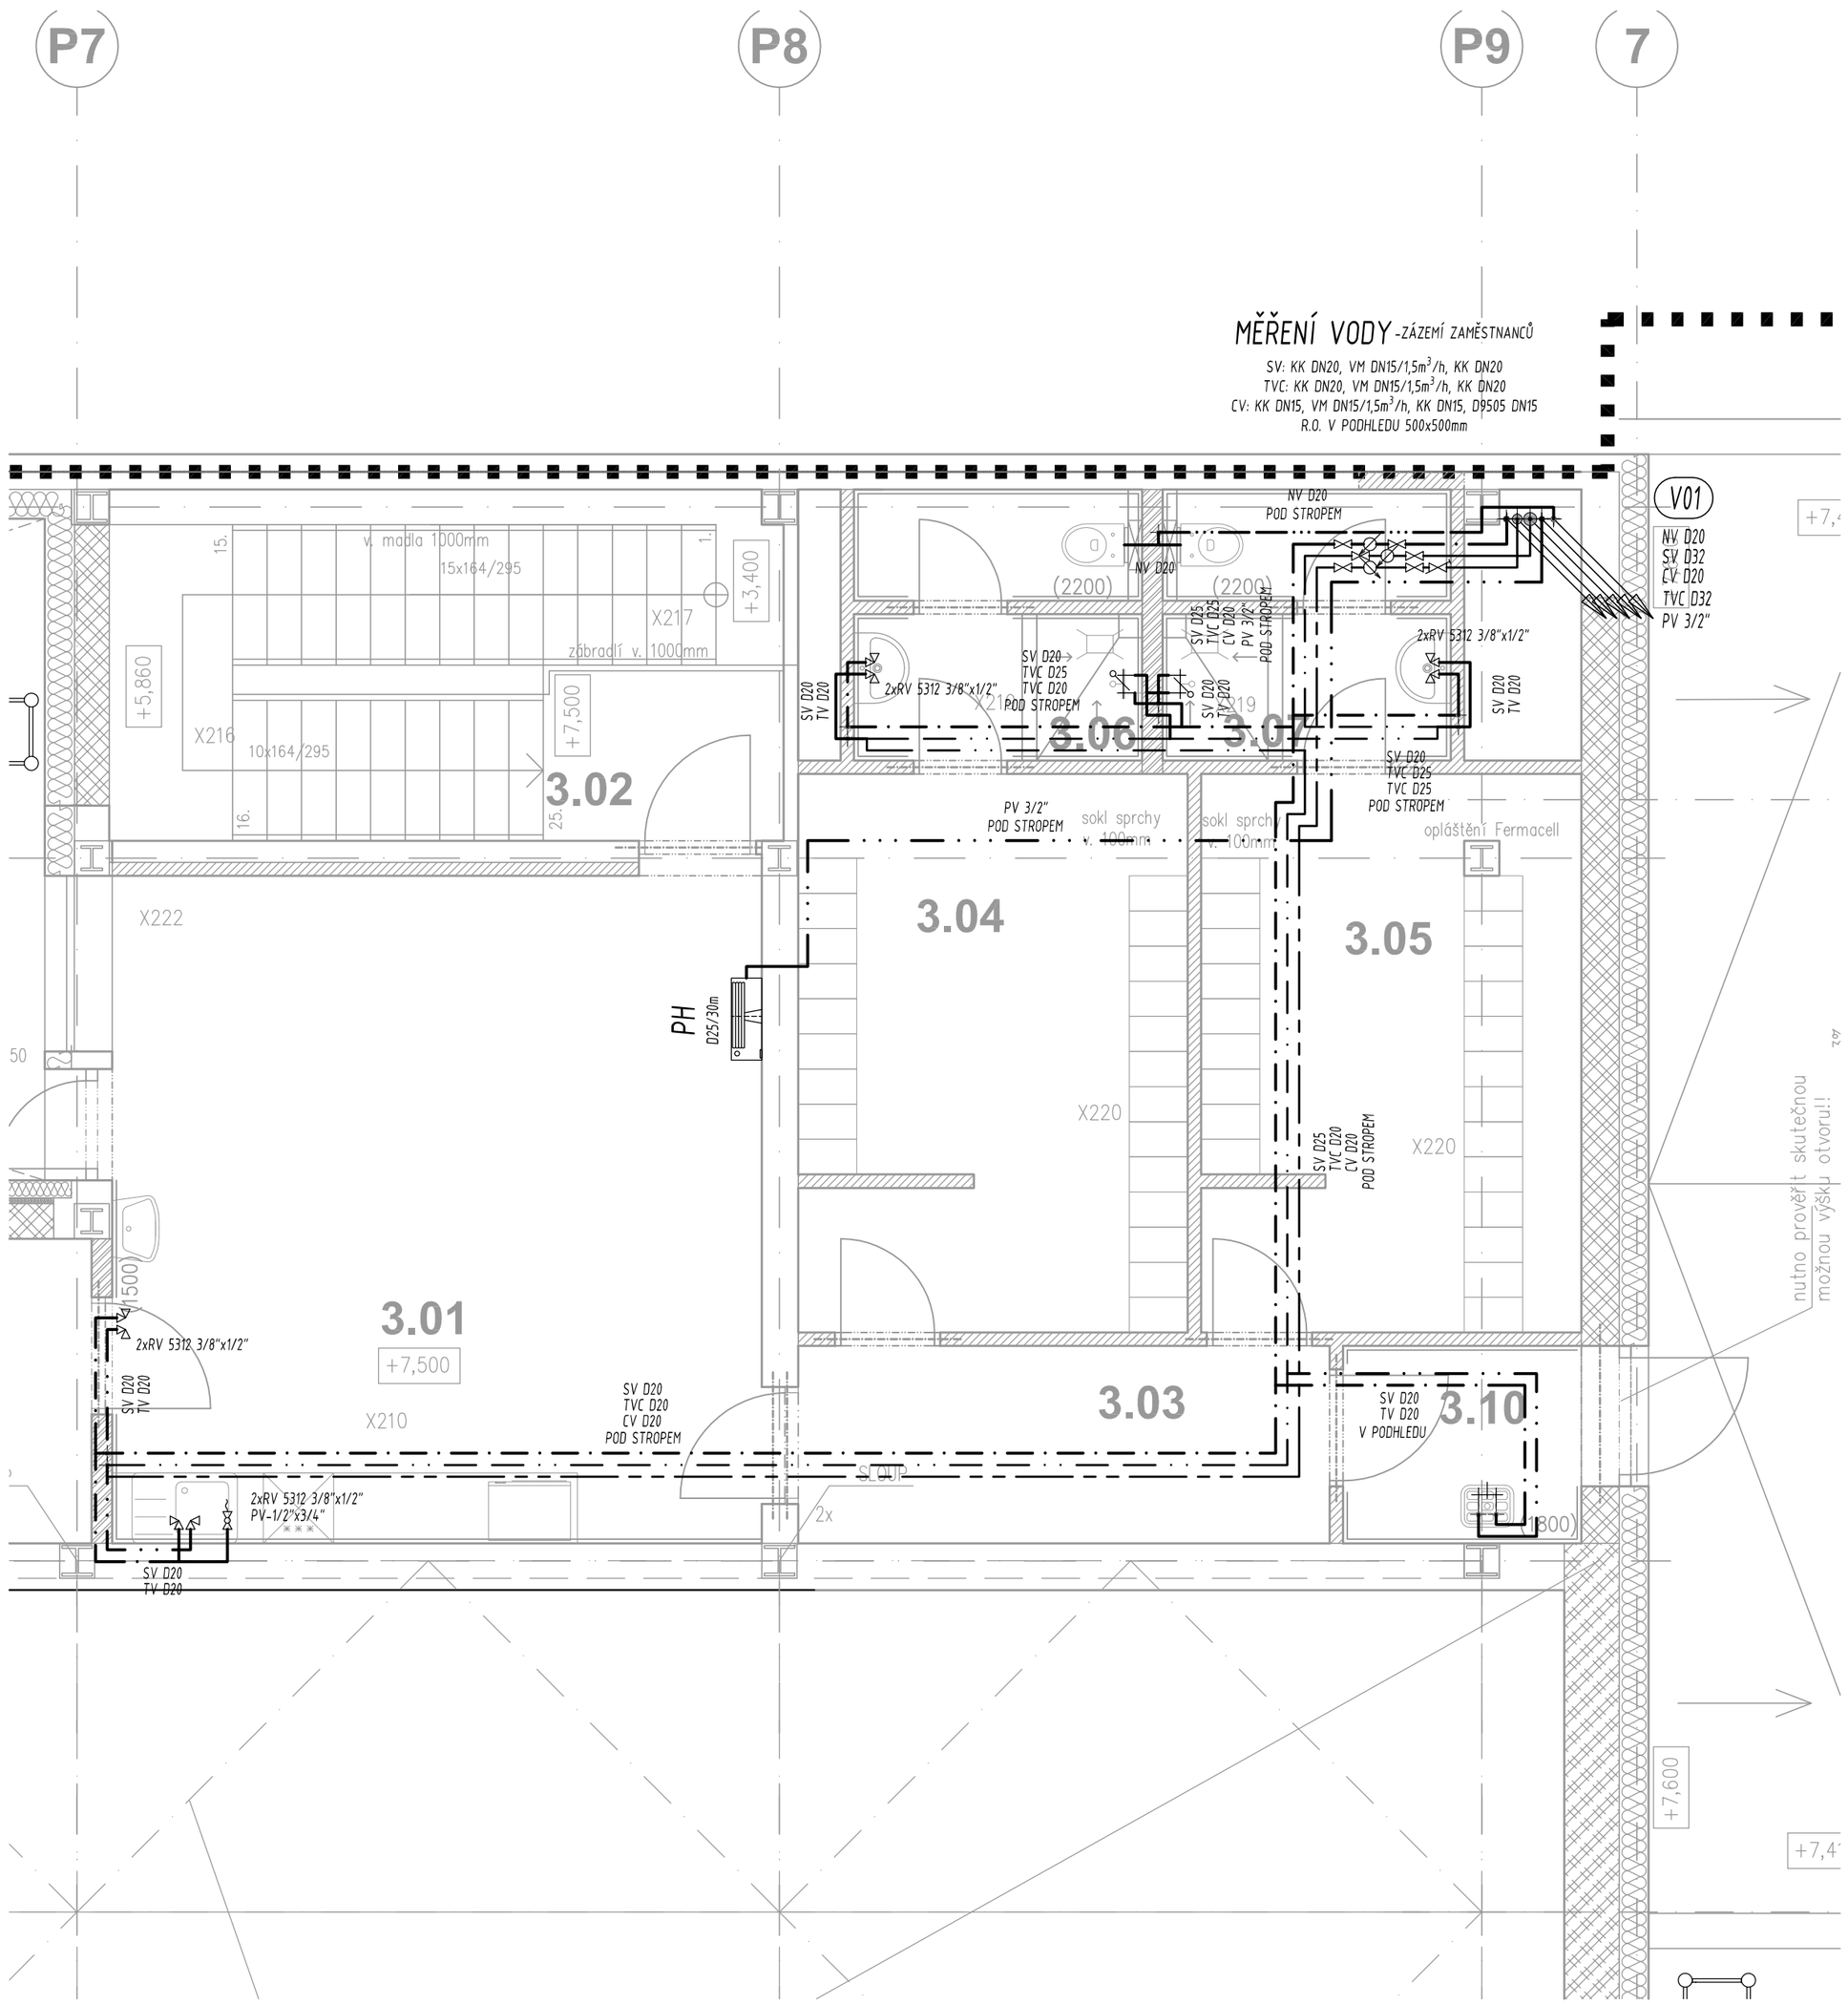

LEGENDA VODOVODNÍCH ARMATUR A ZAŘÍZENÍ:			
ZNAČKA	ZKRATKA	ref. VÝR	POPIS
	PV-1/2"x3/4"	AQUALINE 5310	PRAČKOVÝ VENTIL
	RV-1/2x3/8"	AQUALINE 5312	ROHOVÝ VENTIL
	I.S.-WC	GEBERIT DUOFIX/KOMBIFIX	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC SYSTÉM
	KK	GIACOMINI R250D	UZAVÍRACÍ VENTIL
	VK	GIACOMINI R621	VÝTOKOVÝ VENTIL S HADICOVOU PŘÍPOJKOU
	KKV	GIACOMINI R250DS	UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM
T	TVmix	(ESBE VTA 322 30-70 °C)	TROJCESTNÝ TERMOSTATICKÝ SMĚŠ. VENTIL
	ZPV	HONEYWELL RV284	ZPĚTNÁ ARMATURA (KONTROLOVATELNÁ), RIZIKOVÁ TŘ. 2
	VM	ENBRA ER-AM	MÍSTNĚ ODEČÍTANÝ VODOMĚR
	FI	GIACOMINI R74A	VODOVODNÍ FILTR
	VK	GIACOMINI R248M1	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL SE ZÁTKOU A VRTULKOU
	PJV	GIACOMINI R140	ZPĚTNÁ ARMATURA KONTROLOVATELNÁ
	ZA	HONEYWELL RV277	POJISTNÝ VENTIL
	ZKL	GIACOMINI N6Y	ZPĚTNÁ KLAPKA
	D9505	HYDRONIC 9505	VYVAŽOVACÍ VENTIL (náhrada jiným zařízením je možná pouze na základě přepočtu hydrauliky systému vodovodu, kterou zajistí dodavatel)
	MAN	GIACOMINI R225I	MANOMETR
	TEP	GIACOMINI R540	TEPLOMĚR S JÍMKOU
EV+MS	EV+MS	DANFOSS EV.220.B DANFOSS KP S 35	DVOUCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL OVLÁDANÝ MANOSTATEM
	PLV	F.A.R.G. 523	DOPOUŠTĚCÍ PLOVÁKOVÝ VENTIL
	CIR. ČERP.	DLE VÝKRES. DOK.	OBĚHOVÉ ČERPADLO TEPLÉ VODY

LEGENDA VODOVODNÍHO ZNAČENÍ:		
ZNAČKA	ZKRATKA	POPIS
		PLASTOVÁ ZAHRADNÍ HADICE NA BUBNU, DÉLKA 20m
		PLASTOVÁ ZAHRADNÍ HADICE NA BUBNU, DÉLKA 30m
	PH D25/30m	POŽÁRNÍ HYDRANT DLE SPECIFIKACE PBŘ
		SPRCHOVÁ BATERIE, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
	SP-TL-SAM.UZ.	SPRCHOVÁ BATERIE, TLAČÍTKOVÁ, SAMO-UZAVÍRACÍ S JEDNÍM VSTUPEM VODY
		SPRCHOVÁ BATERIE, PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ
×		PEVNÝ BOD UKOTVENÍ POTRUBÍ

LEGENDA VODOVODNÍHO POTRUBÍ:	
	STUDENÁ VODA (SV)-FIBER PN20
	UPRAVENÁ VODA (UV)-FIBER PN20
	BAZÉNOVÁ VODA (BV)-PPR PN16
	UŽITKOVÁ VODA (NV)-PPR PM16 [WC+PISOÁRY]
	POŽÁRNÍ VODA (PV)-POZINK ZÁVITOVÝ
	TEPLÁ VODA, NECIRKULAČNÍ (TV)-FIBER PN20
	TEPLÁ VODA, CIRKULAČNÍ (TVC)-FIBER PN20
	CIRKULACE-ZPĚTNÁ (CV)-FIBER PN20
	AREÁLOVÝ VODOVOD PITNÉ VODY (AV)-PE SDR100
	PŘÍVOD STUDNIČNÍ VODY (STUD)-PE SDR100
	VENKOVNÍ ROZVOD DEŠŤOVÉ VODY (DV)-PE SDR100
	VENKOVNÍ ROZVOD BAZÉNOVÉ VODY (BVV)-PE SDR100
	STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY (PRIP)-PE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
301	DENNÍ MÍSTNOST/ KUCHYŇKA	35,01
302	CHODBA	4,26
303	CHODBA	8,24
304	ŠATNA ZAMĚSTNANCI – MUŽI	15,32
305	ŠATNA ZAMĚSTNANCI – ŽENY	15,32
306	WC, SPRCHA – MUŽI	7,37
307	WC, SPRCHA – ŽENY	7,37
308	TECHNICKÝ PROSTOR	50,90
309	TECHNICKÝ PROSTOR	85,29
310	ÚKLID	3,81
311	VENKOVNÍ ATRIUM	68,61
312	TOBOGÁNOVÁ VĚŽ	35,00

projekt
h - projekt s.r.o.
Korunní 968/31
120 00 Praha 2
IČO 60 46 86 53
DIČ CZ60 46 86 53

PROFESE
DAVID VANČUŘÍK
d.vancurik@gmail.com
+420 721307006
PROJEKCE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH A PLYNOVÝCH INSTALACÍ

±0 = 499,15

POLOHOPISNÝ SYSTEM JTSK
VÝŠKOPISNÝ SYSTEM Bpv

STAVBA	Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I. 261 01, IČ 00243132
HIP	Ing. K. Rošler
ARCHITEKT:	Ing.arch. V. Drobný, ing.arch. M. Kabriel
ZODP. PROJ.	David Vančuřík
VYPRACOVAL	David Vančuřík
INVESTOR	Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I. 261 01, IČ 00243132
STAVBA	CELKOVÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE AQUAPARKU Příbram Legionářů 378, Příbram VII., 261 01
ČÁST	D.1.4.1. - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA A PLYNOVÉ INSTALACE
OBSAH	PŮDORYS 3.NP - VODOVOD
PODPIS	
PROFESE	D.1.4.1 - ZTI+PLN
DATUM	07/2018
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAK.	0426
MĚŘÍTKO	
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.1 103.V