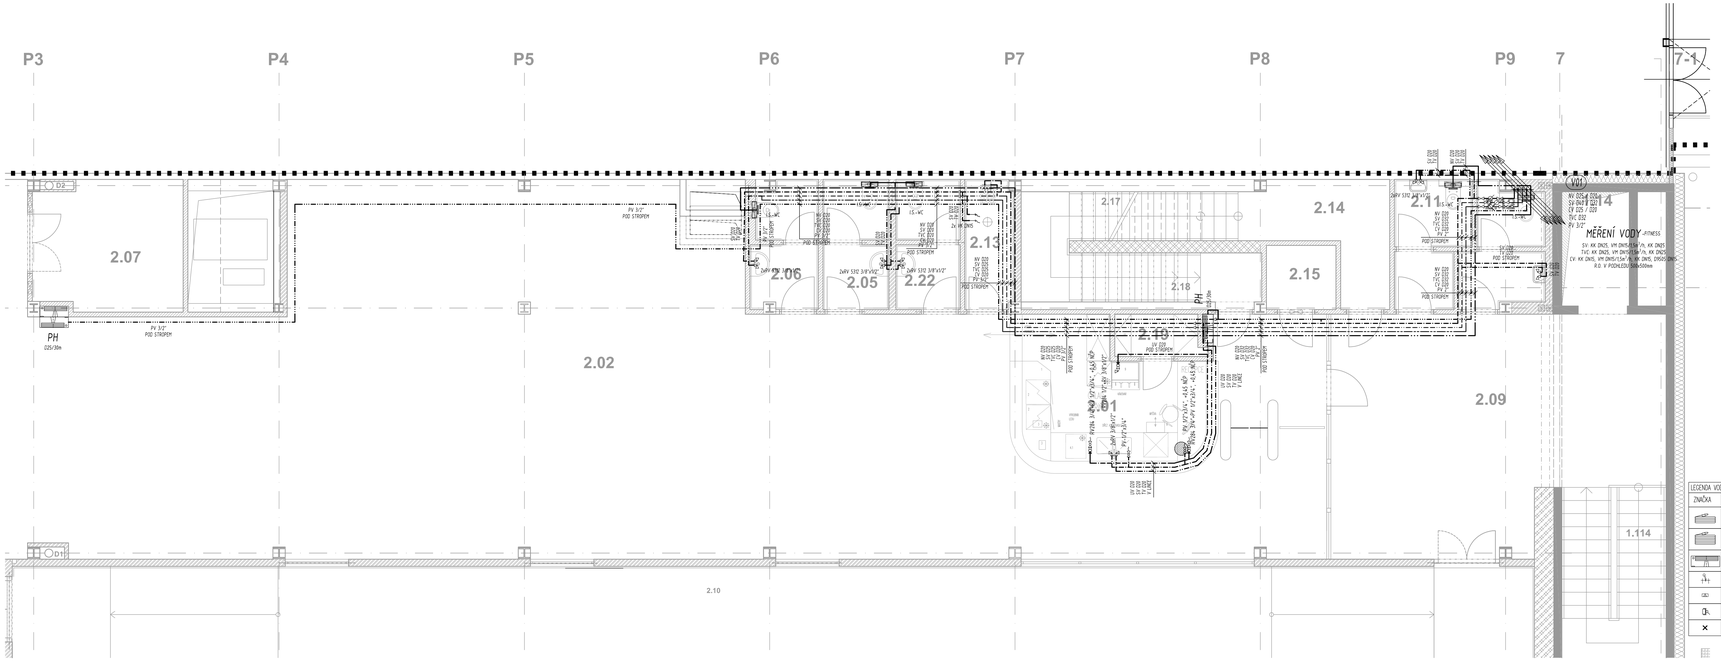

LEGENDA VODOVODNÍHO POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA (SV)–FIBER PN20
- UPRAVENÁ VODA (UV)–FIBER PN20
- BRZDNOVÁ VODA (BR)–PPR PN16
- UŽITKOVÁ VODA (NV)–PPR PN16 (WC+PISOÁRY)
- POŽÁRNÍ VODA (PV)–POZINK. ZÁVITOVÝ
- TEPLÁ VODA, NECIRKULAČNÍ (TV)–FIBER PN20
- TEPLÁ VODA, CIRKULAČNÍ (TVC)–FIBER PN20
- CIRKULACE–ZPĚTNÁ (CV)–FIBER PN20
- AREÁLOVÝ VODOVOD PITNÉ VODY (AV)–PE SDR100
- PŘÍVOD STUDNIČNÍ VODY (STUD)–PE SDR100
- VENKOVNÍ ROZVOD DEŠŤOVÉ VODY (DV)–PE SDR100
- VENKOVNÍ ROZVOD BRZDNOVÉ VODY (BAV)–PE SDR100
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY (PRP)–PE

ROZMĚRY POTRUBÍ A PŘÍSLUŠNÉ TL. IZOLACÍ JE VŘESA ODEČTSI Z TABULKY ROZMĚRŮ VODOVODNÍHO POTRUBÍ.

LEGENDA VODOVODNÍCH ARMATUR A ZAŘÍZENÍ:

ZNAČKA	ZKRATKA	ref. VÝR	POPIS
	RV–1/2"x3/4"	AQUALINE 5310	PRÁČKOVÝ VENTIL
	RV–1/2x3/8"	AQUALINE 5312	ROHOVÝ VENTIL
	I.S.–WC	GEBERIT DUOFIX/KOMBIFIX	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC SYSTÉM
	KK	GACOMMA R2500	UZAVÍRACÍ VENTIL
	VK	GACOMMA R621	VÝTOKOVÝ VENTIL S HADICOVOU PŘÍPOJKOU
	KKV	GACOMMA R2500S	UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM
1	Termo	ESBE VTA 322 30–70 °C)	TRUBICOVÝ TERMOSTATICKÝ SMĚŠ. VENTIL
	ZPV	HONEYWELL R6286	ZPĚTNÁ ARMATURA (KONTROLOVATELNÁ), REDUKNÍ TŘ. 2
	VM	EMBRA ER–MM	MĚSÍNÉ ODČÍTÁNÍ VODOMĚR
	FI	GACOMMA R744	VODOVODNÍ FILTR
	VK	GACOMMA R2480H	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL SE ZÁTKOU A VÝTLUKOU
	FUV	GACOMMA R140	ZPĚTNÁ ARMATURA KONTROLOVATELNÁ
	ZA	HONEYWELL R6277	POJISTNÝ VENTIL
	ZVL	GACOMMA N6Y	ZPĚTNÁ KLAPKA
	D9935	HYDRONIC 9935	VYVAŽOVACÍ VENTIL (odvrtaná jejím zařízením je možná pouze na základě přepočtu hydraulicky systému vodovodu, kterou zajistí dodavatel)
	MAN	GACOMMA R2251	MANOMETR
	TEP	GACOMMA R540	TEPLOMĚR S JÍMKOU
EV1 EV2	EV+MS	DANFOSS EV220B DANFOSS AP 5 35	DVOUCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL OVLÁDANÝ MANOSTATEM
	PLV	F.A.R.C. 523	DOPOUŠTĚCÍ PLOVÁKOVÝ VENTIL
	CIR. ČERP.	DLE VÝKRES. DOK.	OBĚHOVÉ ČERPADLO TEPLÉ VODY

LEGENDA VODOVODNÍHO ZNAČENÍ:

ZNAČKA	ZKRATKA	POPIS
		PLASTOVÁ ZÁVIRKOVÉ HADICE NA BUBNU, DÉLKA 20m
		PLASTOVÁ ZÁVIRKOVÉ HADICE NA BUBNU, DÉLKA 30m
PH 025/30m		POŽÁRNÍ HYDRANT DLE SPECIFIKACE PBŘ
		SPRCHOVÁ BATERIE, NEŠŤÁNÍ FAKOVÁ
	SP–TL–SAMUZ	SPRCHOVÁ BATERIE, TLAČÍTKOVÁ, SAMO–UZAVÍRACÍ S JÍZNÍM VÝSTUPEM VODY
		SPRCHOVÁ BATERIE, PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ
		PEVNÝ BOD UKOTVENÍ POTRUBÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2
201	FITNESS BAR	16,42
202	FITNESS SÁL	261,63
203	CVIČEBNÍ SÁL I.	63,23
204	CVIČEBNÍ SÁL II.	96,30
205	WC – ŽENY	5,35
206	WC – MUŽI	5,35
207	SKLAD	13,94
208	NEOBSAZENO	
209	PŘEDSALÍ TRIBUNY	42,89
210	OCHOZ TRIBUNY	94,46
211	WC – ŽENY	5,19
212	WC – MUŽI	5,01
213	ÚKLID	3,30
214	CHODBA ZAMĚSTNANCI	8,85
215	SKLAD	2,80
216	TOBOGANOVÁ VĚŽ	35,00
217	SCHODIŠTĚ ZAMĚST. DO 3.NP	11,91
218	SCHODIŠTĚ Z 1.NP	1,80
219	ZÁZEMÍ RECEPCE	2,30
220	VENKOVNÍ LÁVKA	46,39
221	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	13,53
222	WC – RECEPCE	5,35

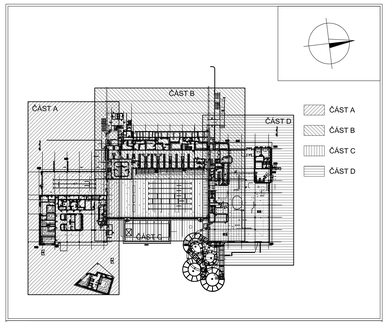

projekt
h – projekt s.r.o.
Kolovratova 969/21
120 00 Praha 2
+420 221 921 633
DIČ: CZ60 46 86 53

ROZVOD
DAVID VANČURÍK
d.vancurik@gmail.com
+420 737 307008

PROJEKCE ZDRAVOTNÍ TECHNIKY A PLYNOVÝCH INSTALACÍ

±0 = 499,15

POLOHOPISNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR	Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I. 261 01, IČ 00243132		
HIP	Ing. K. Rosler	ARCHITEKT	Ing.arch. V. Drobný, ing.arch. M. Kabriel
VEDOUCÍ PROJ.	David Vančuřík	VYPRACOVAL	David Vančuřík
AUTORIZACE	Mojmír Hrilica		
INVESTOR	Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I. 261 01, IČ 00243132		
STAVBA	CELKOVÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE AQUAPARKU Příbram Legionářů 378, Příbram VII., 261 01	PROFESE	D.1.4.1 - ZTI+PLN
		DATUM	08/2018
		STUPEŇ	DPS
PART	D.1.4.1. - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA A PLYNOVÉ INSTALACE	ZAKÁZKA	0426
NÁZEV	VODOVOD–PŮDORYS 2. NP, ČÁST B	MĚŘÍTKO	1:50
		ČÁSTI PROJEKTU	D.1.4.1
			V102B