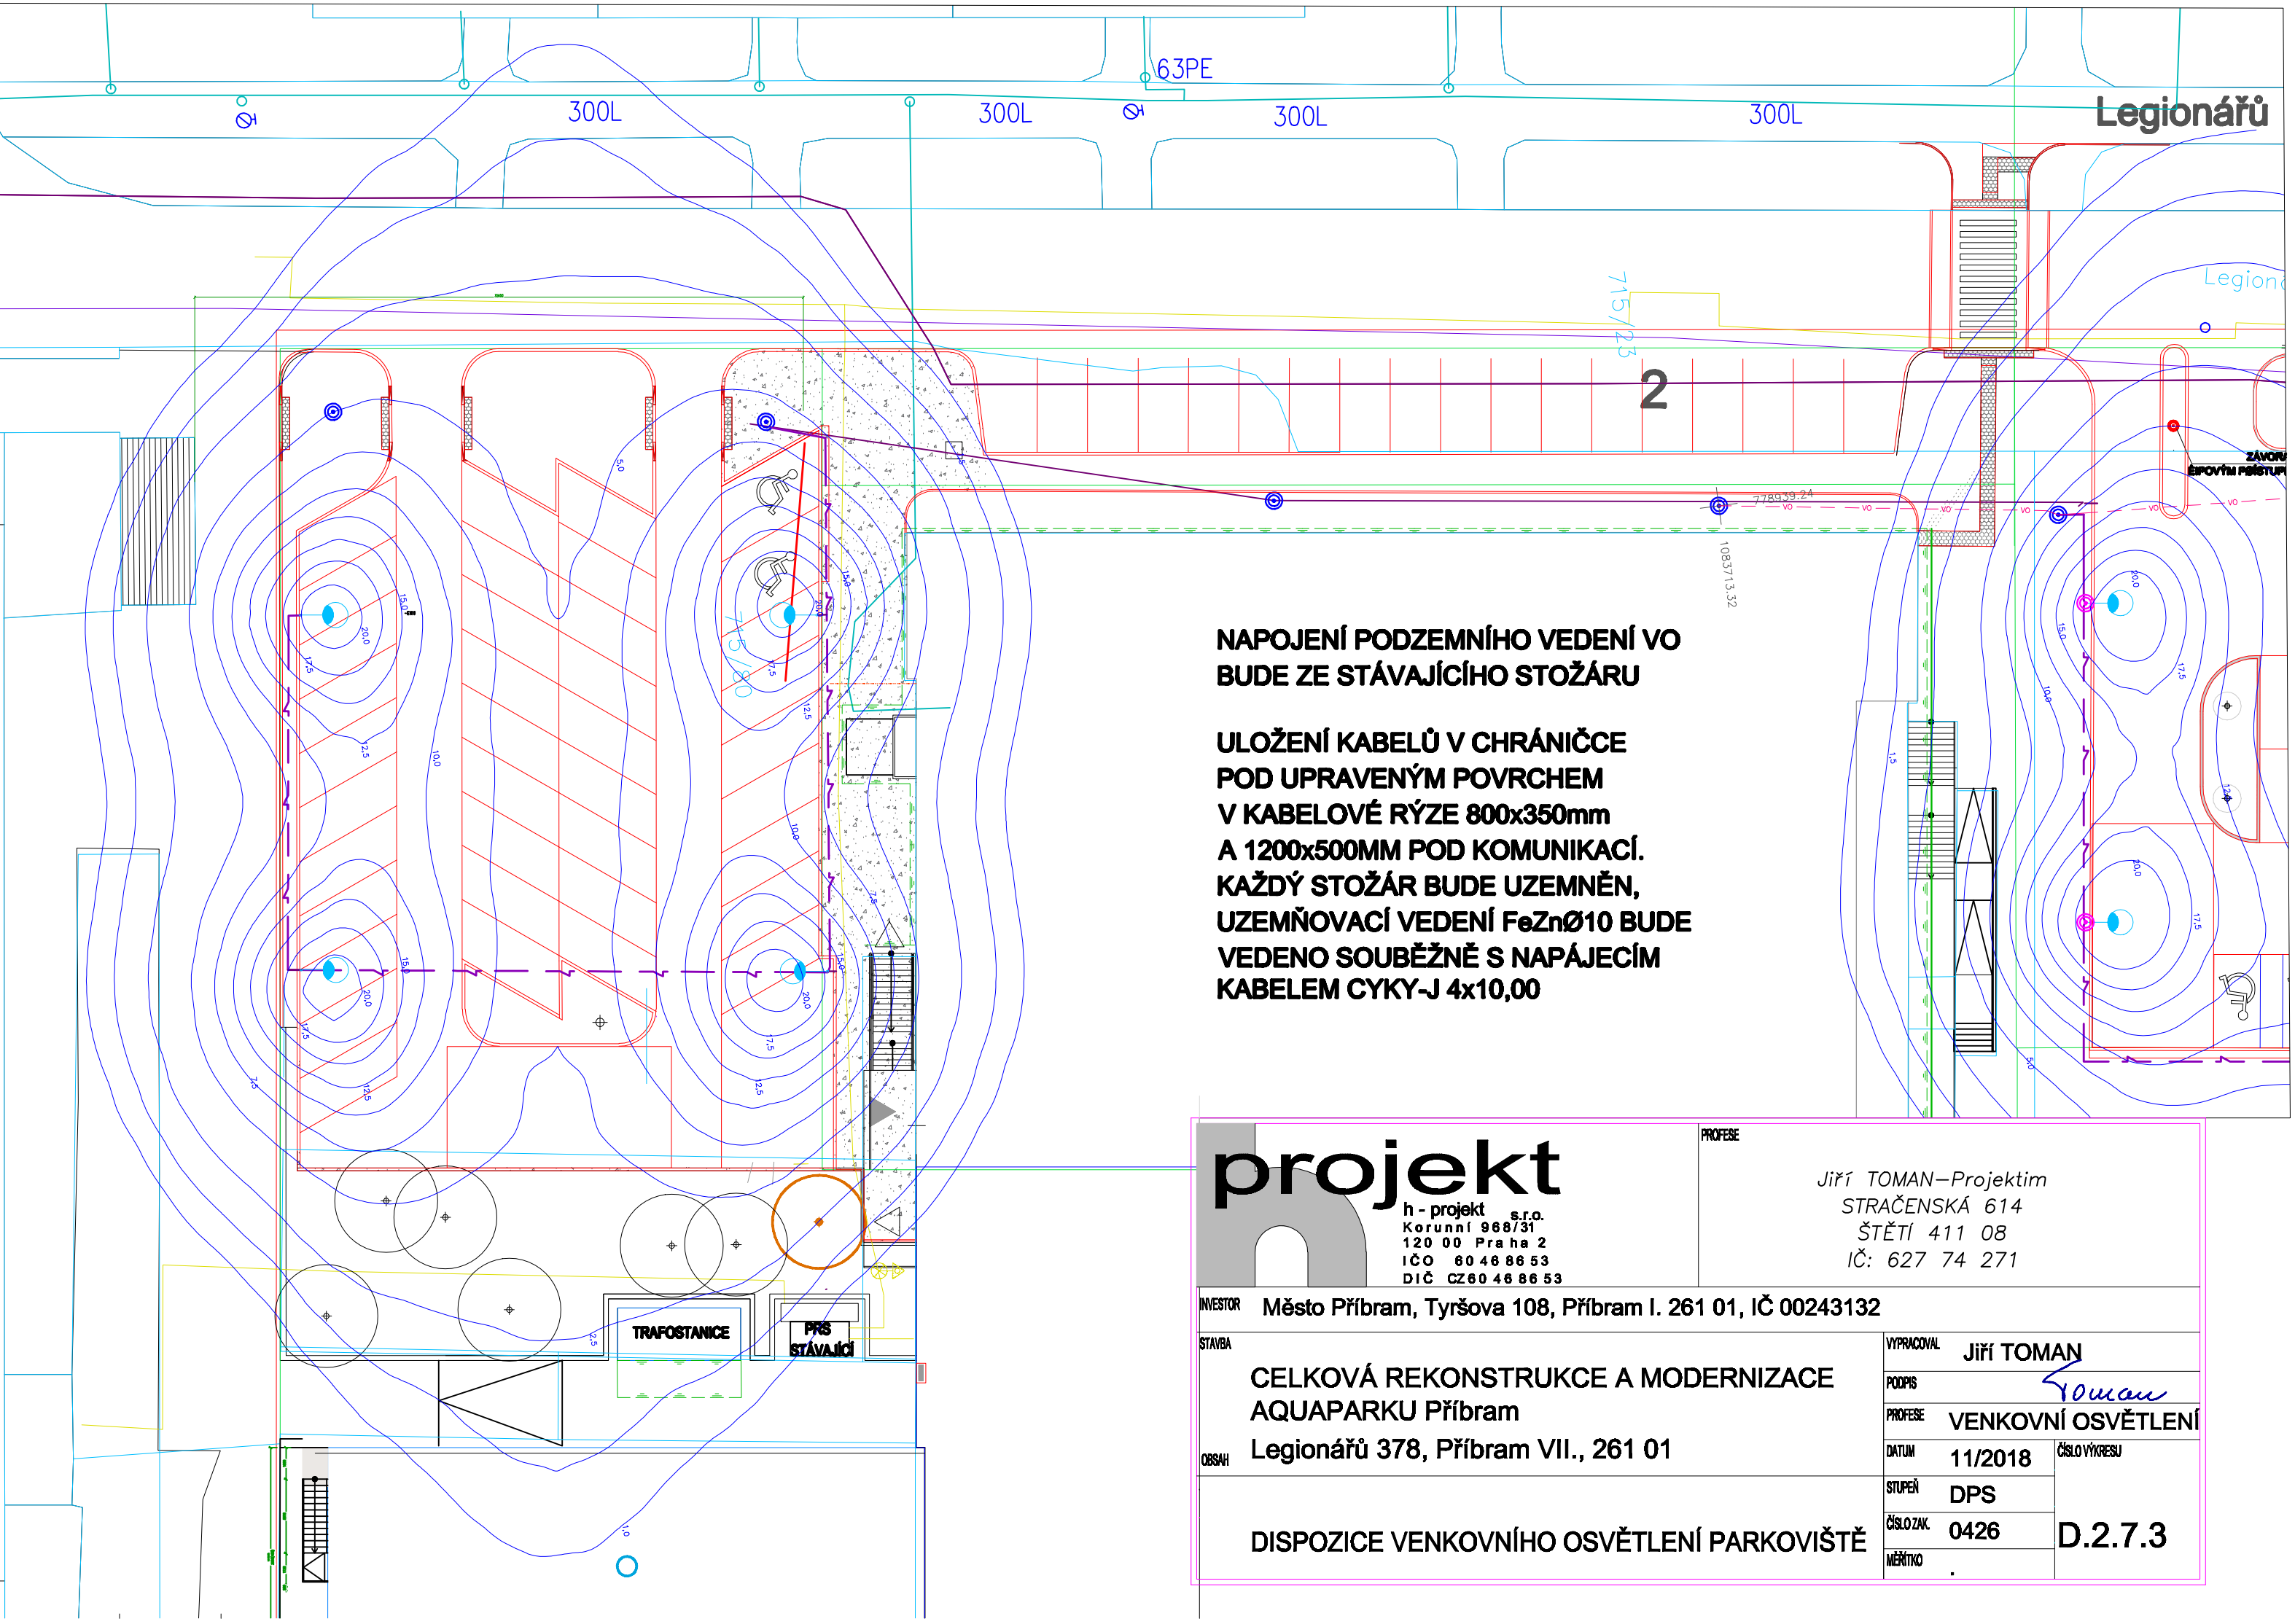

NAPOJENÍ PODZEMNÍHO VEDENÍ VO BUDE ZE STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU

ULOŽENÍ KABELŮ V CHRÁNIČCE POD UPRAVENÝM POVRCHEM V KABELOVÉ RÝZE 800x350mm A 1200x500MM POD KOMUNIKACÍ. KAŽDÝ STOŽÁR BUDE UZEMNĚN, UZEMŇOVACÍ VEDENÍ FeZnØ10 BUDE VEDENO SOUBĚŽNĚ S NAPÁJECÍM KABELEM CYKY-J 4x10,00

projekt
h - projekt s.r.o.
Korunní 968/31
120 00 Praha 2
IČO 60 46 86 53
DIČ CZ60 46 86 53

PROFESE
Jiří TOMAN—Projektim
STRAČENSKÁ 614
ŠTĚTÍ 411 08
IČ: 627 74 271

INVESTOR Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I. 261 01, IČ 00243132

STAVBA
CELKOVÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE AQUAPARKU Příbram
Legionářů 378, Příbram VII., 261 01

OBSAH
DISPOZICE VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ

VYPRACOVAL	Jiří TOMAN
PODPIS	Toman
PROFESE	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
DATUM	11/2018
ČÍSLO VÝKRESU	D.2.7.3
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAK.	0426
MĚŘÍTKO	.